


- BETECKNINGAR**
- S Spillvatten av PP-rör
 - Drän Dränvattenledning av plast, dim 110 rensbrunnar sätts i ändpunkter.
 - B2-400 Tillsynsbrunn av PP, tät, körbar betäckning
 - B3-200 Rensbrunn av PP, tät, körbar betäckning
 - Bef. Dagvattenledning
 - X --- Bef. Dagvattenledning som rivs och proppas
 - Bef. Spillvattenledning
 - Bef. Vattenledning
 - Bef. Dagvattnbrunn
 - Nya serviser V25 och S110
 - Ny Spillvattenledning
 - Ny Vattenledning med VAV
 - Ny Spillvattenledning med rensbrunn
 - Ny Spillvattenledning, tryckledning
 - Ny LPS-pumpstation typ LPS2000Q
 - △ Backventil
 - Spolpost DN40



A	1	Ny vattenledning till vattenmätare i hus	2018-09-19	JS
A	2	Nya spolbrunnar vid västgård	2018-09-19	JS
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SEN

GRANSKNINGSHANDLING
KÖLNANS FRITIDSBY
MALMÖ STAD

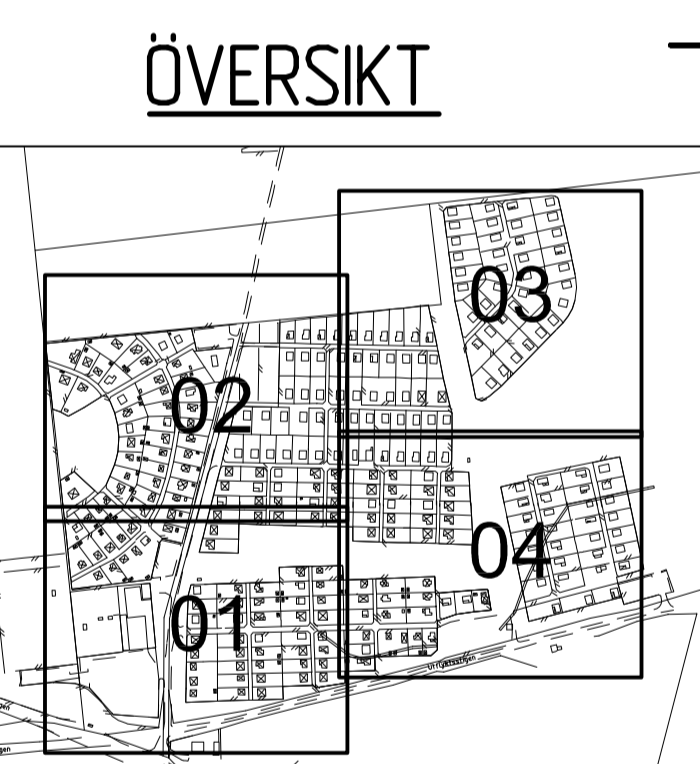

UPPDRAGSR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLAGGARE
DATUM	ANSVARIG	
2018-09-07	P. JONSSON	

0151 VA-ARBETEN KÖLNANS FRITIDSBY
 NYA VATTEN- OCH AVLOPPSSERVISER

VA-PAN	SKALA A1=1:400	NUMMER	BET
	A3=1:800	R-511-01	A

