


**BETECKNINGAR**

S	Spillvatten av PP-rör
Drän	Dränvattenledning av plast, dim 110 rensbrunnar sätts i ändpunkter.
B2-400	Tillsynsbrunn av PP, tät, hörbar betäckning
B3-200	Rensbrunn av PP, tät, hörbar betäckning
---	Bef. Dagvattenledning
✕---✕	Bef. Dagvattenledning som rivs och proppas
---	Bef. Spillvattenledning
---	Bef. Vattenledning
□	Bef. Dagvattenbrunn
---	Nya serviser V25 och S110
---	Ny Spillvattenledning
---	Ny Vattenledning med VAV
---	Ny Spillvattenledning med rensbrunn
---	Ny Spillvattenledning, tryckledning
⊠	Ny LPS-pumpstation typ LPS2000Q
▷	Backventil
•	Spolpost DN40

**ÖVERSIKT**

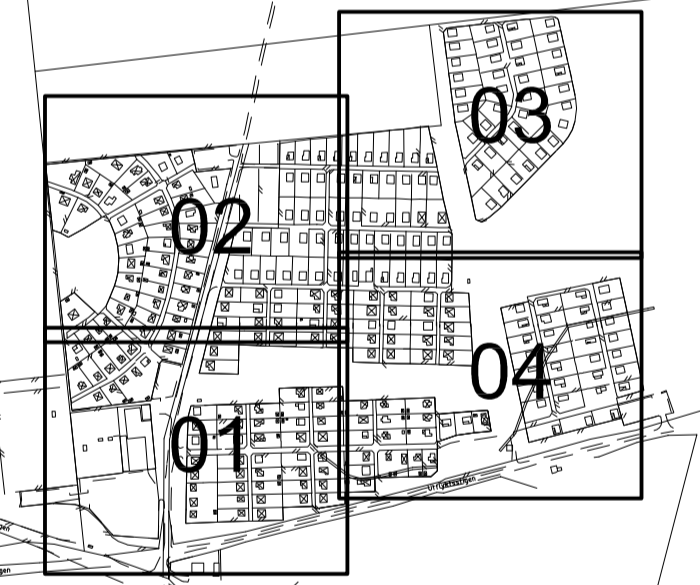

A	5	Nya spolbrunnar vid västgård	2018-09-10	JS
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SEEN

**GRANSKNINGSHANDLING**  
**KÖLNANS FRITIDSBY**  
**MALMÖ STAD**



UPPDRAVAR	RITAD/KONSTR. AV	HANDLAGGARE
DATUM	ANSVARIG	
2018-09-07	P. JONSSON	

0151 VA-ARBETEN KÖLNANS FRITIDSBY  
 NYA VATTEN- OCH AVLOPPSSERVISER

VA-PÅN	NUMMER	BET
SKALA A1=1:400 A3=1:800	R-511-03	A